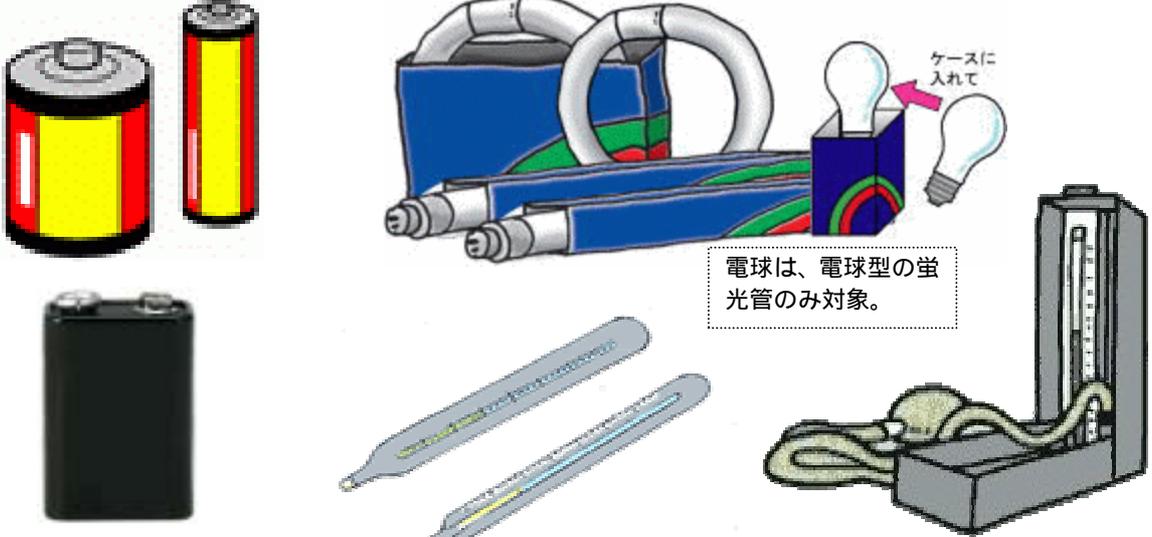


【有害物】

マーク	品目の一例	
なし	 <p data-bbox="1007 450 1257 528">電球は、電球型の蛍光管のみ対象。</p> <p data-bbox="1225 241 1299 293">ケースに入れて</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・乾電池 筒型電池（単1～単5）、角型電池（9V）</li> <li>・水銀体温計、水銀血圧計</li> <li>・蛍光</li> </ul>		
出すときに注意すること	出す方法（袋の種類）	
<p>充電式電池・ボタン電池は電気販売店の回収箱に出してください。</p>  <p>体温計・血圧計は、壊れて水銀がなくなっているものは「燃やせないごみ」に出してください。蛍光管は、壊れないように出してください。購入した際に包んである箱などに入れて出して構いません。壊れた蛍光管は、「燃やせないごみ」に出してください。蛍光管のみですので、白熱電球等は「燃やせないごみ」に出してください。</p>	<p>透明又は半透明の袋で出してください。</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・電池は、他の有害ごみとは分けて袋に入れてください。</li> </ul>	